*TABELLA MATERIALI*

| SIMBOLO | DESCRIZIONE | DITTA / TIPO | QUANTITA' |
|---|---|---|---|
| | Corda di rame nuda da 120 mmq (19 fili ⌀2,8 mm) | | 300 mt. |
| ● | Morsetto a compressione in rame (Crimpt) | CEMBRE O SIMILARI C120 – C120 | N. 350 |
| C | Piastre di raccordo in rame stagnato per collegamenti di terra a quota + 30 (Figg. 7–16) | | N. 10 |
| D | Piastre di raccordo in rame stagnato per collegamenti di terra a quota +60 (Figg. 7–17–18) | | N. 5 |
| B | Piastre di raccordo in rame stagnato per collegamento di terra al dispersore ENEL (Figg. 7–12) | | N. 1 |
| ■ | Dispersori verticali in tondo di acciaio zincato a caldo: Lunghezza = 6.0 mt ; Diametro = 50 mm (Figg. 4–5) | | N. 6 |
| □ | Pozzetto in cemento 0,50 x 0,50 mt (Figg. 9–12) | | N. 6 |

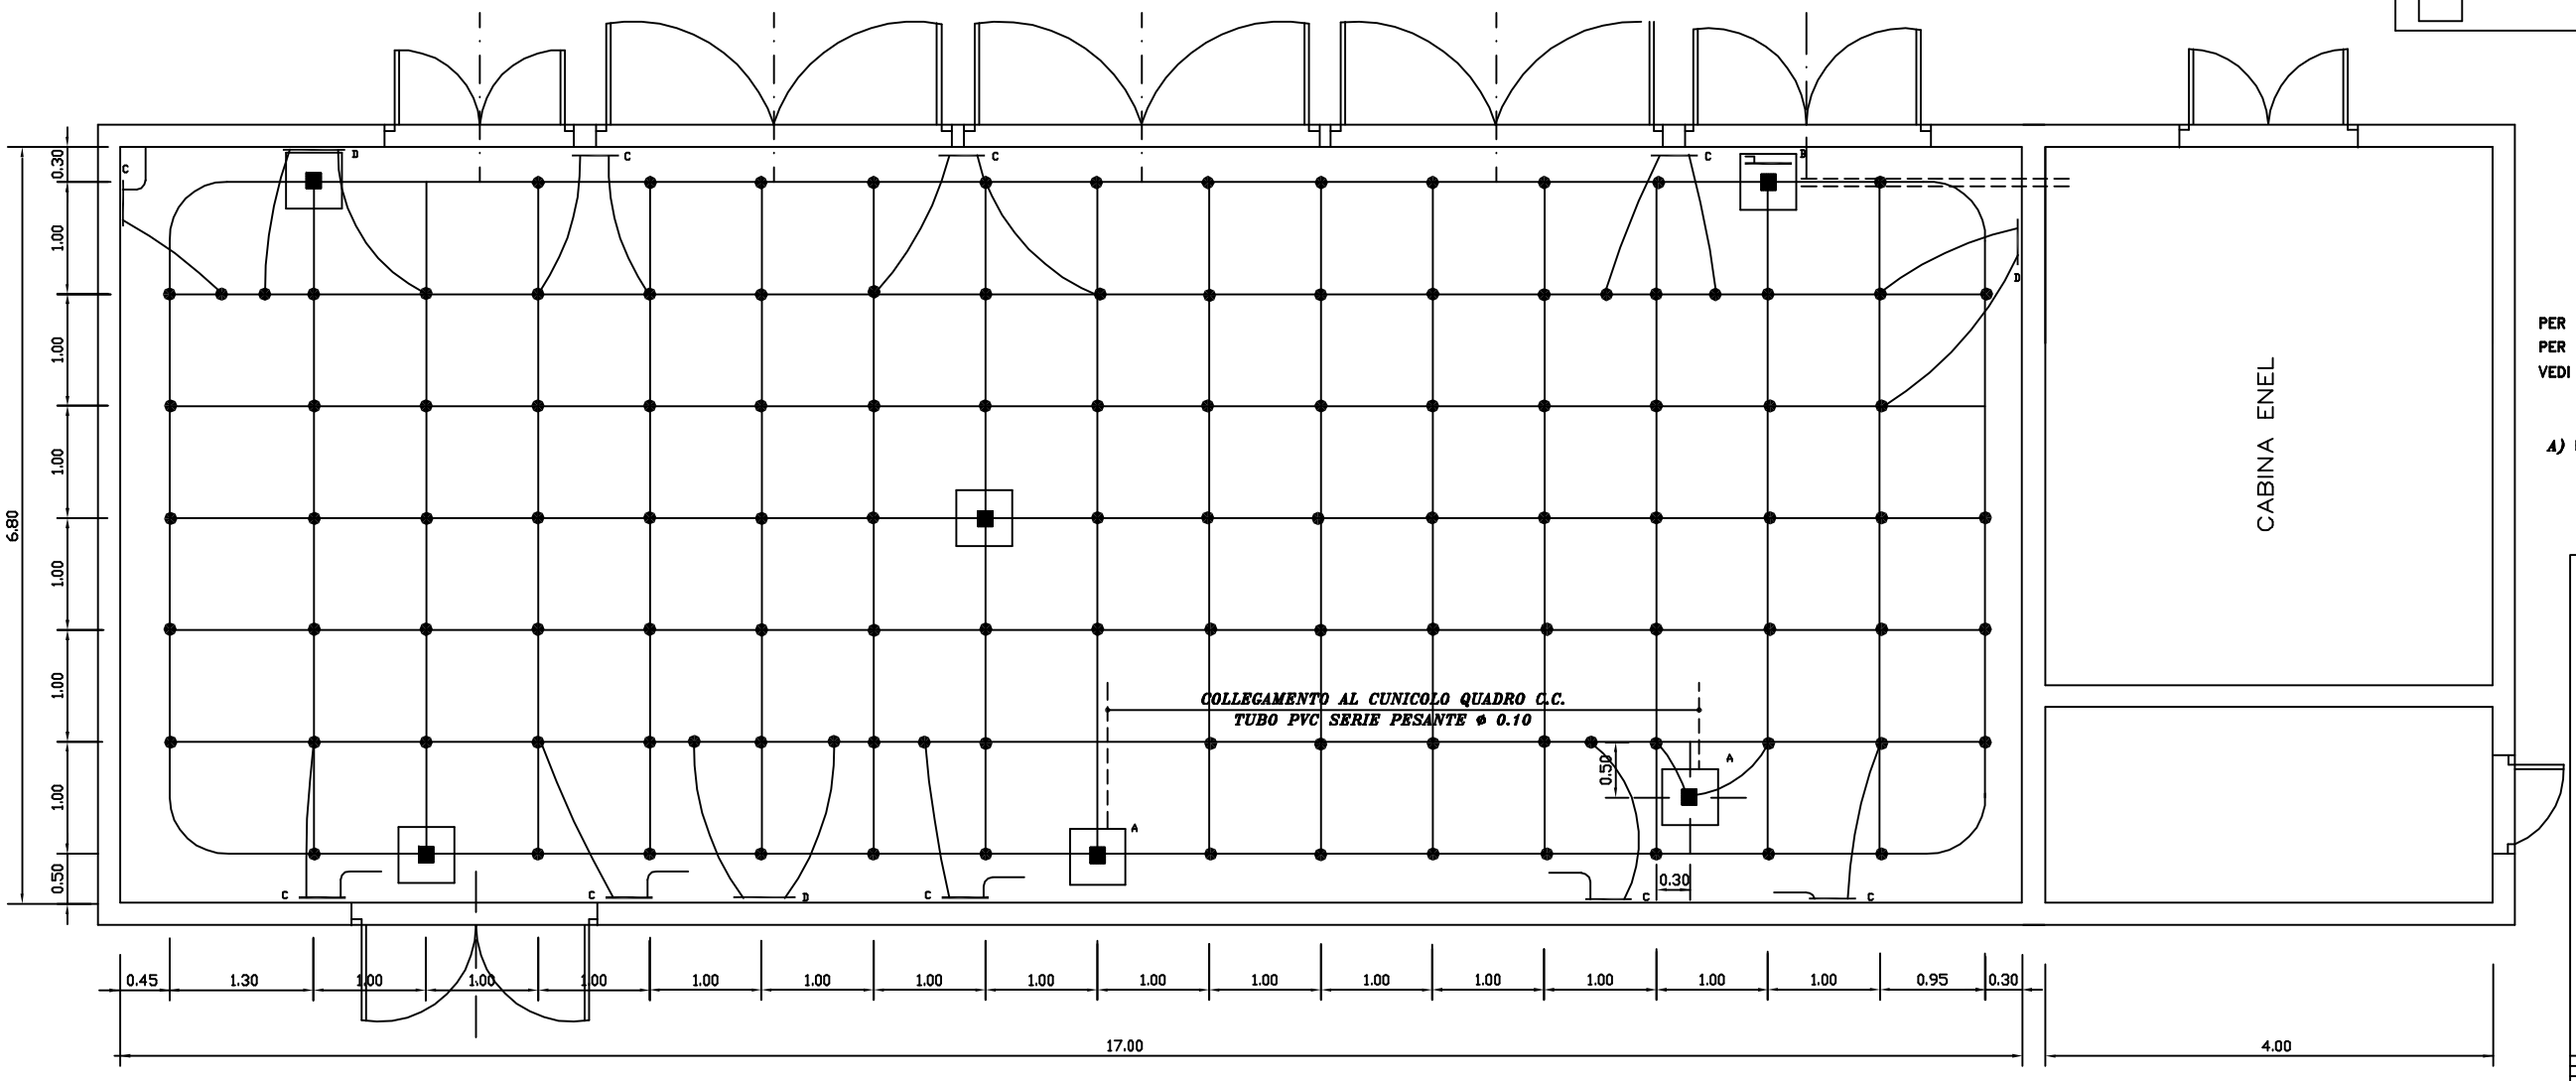


DISEGNI DI RIFERIMENTO

PER PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE DI TERRA VEDI DIS. SA13CX00105
PER RELAZIONE DI CALCOLO DIMENSIONAMENTO RETE DI TERRA
VEDI DIS. SA13CX00106

INDICAZIONI

*A)* POZZETTI DI CONNESSIONE DEGLI SCARICATORI CORRENTE CONTINUA

Ministero dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE DELLA SARDEGNA

Appalto di progettazione ed esecuzione della Linea 1 della Metropolitana di superficie di Sassari: collegamento Garibaldi – Buddi Buddi

PROGETTO ESECUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

PERFOGERMENTO PERRONE Società' per Azioni — ANSALDO Ansaldo Trasporti — FRANCESCO VENTURA S.R.L.

| Coppola | Borrello | Ricci | EMISSIONE | 10.02.20 | 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| REDATTO | CONTR. | APPROV. | AUTORIZ. | DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO | DATA | REV |

ANSALDO
Ansaldo Trasporti s.p.a.

| PROG. | IMP | NUMERO |
|---|---|---|
| S A | 1 3 C X | 0 0 1 0 4 |

| CODICE PRODOTTO | AREA | TIPO | FASE |
|---|---|---|---|
| | | C M | E S |

TITOLO DISEGNO

METROPOLITANA DI SUPERFICIE DI SASSARI
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
LAY OUT RETE DI TERRA

EMITTENTE: UBS/ING/TEN

CODICE ENTE

| FORMATO | SCALA | FOGLIO |
|---|---|---|
| A0 | 1:25 | / |