
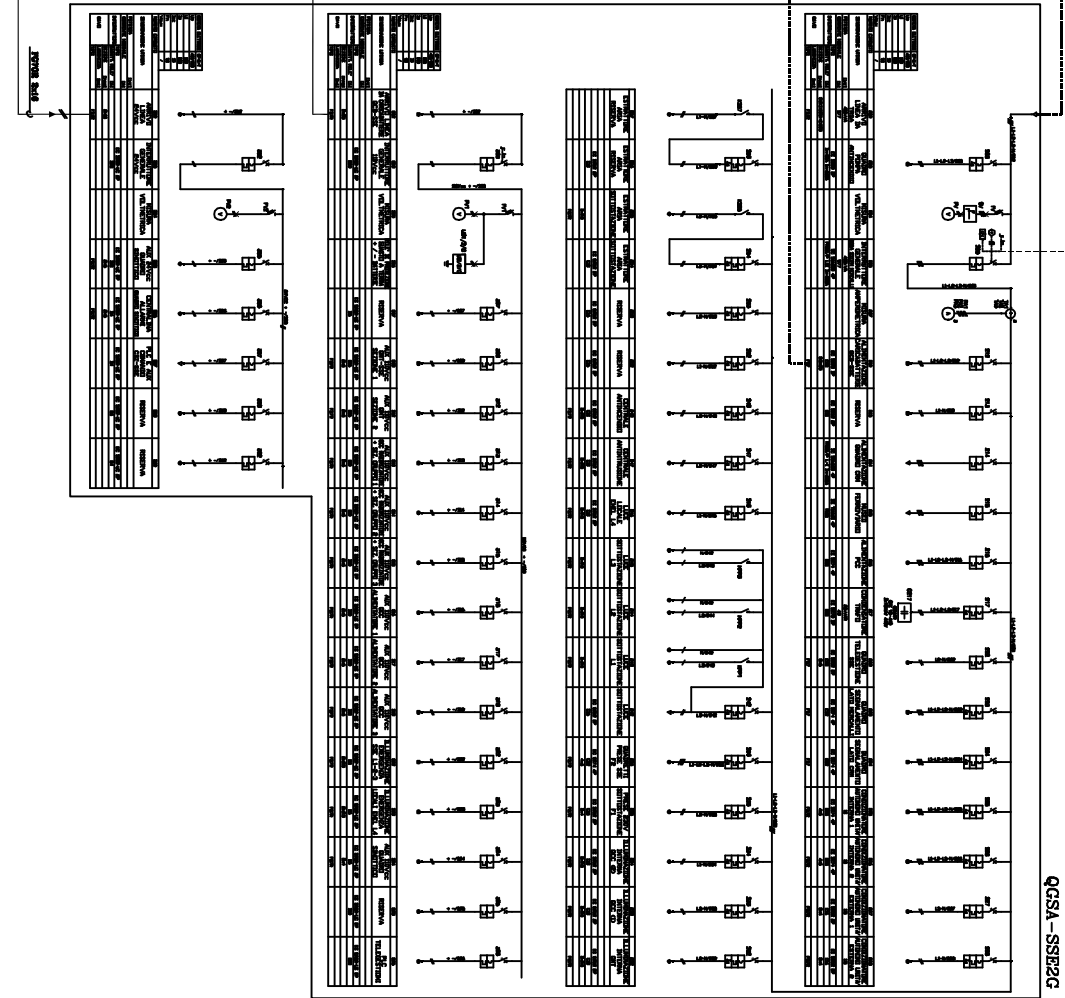
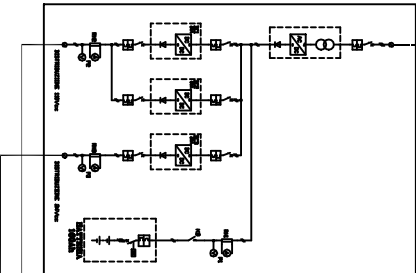
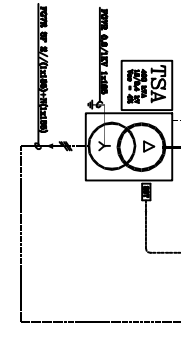
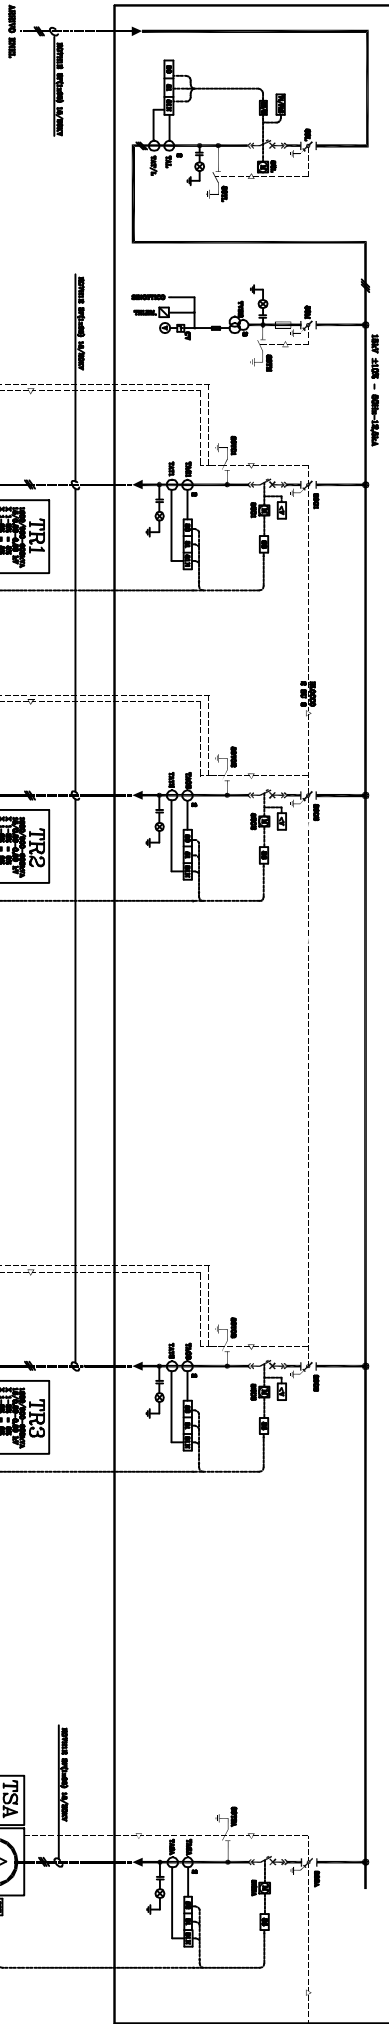


QMT-SSEG

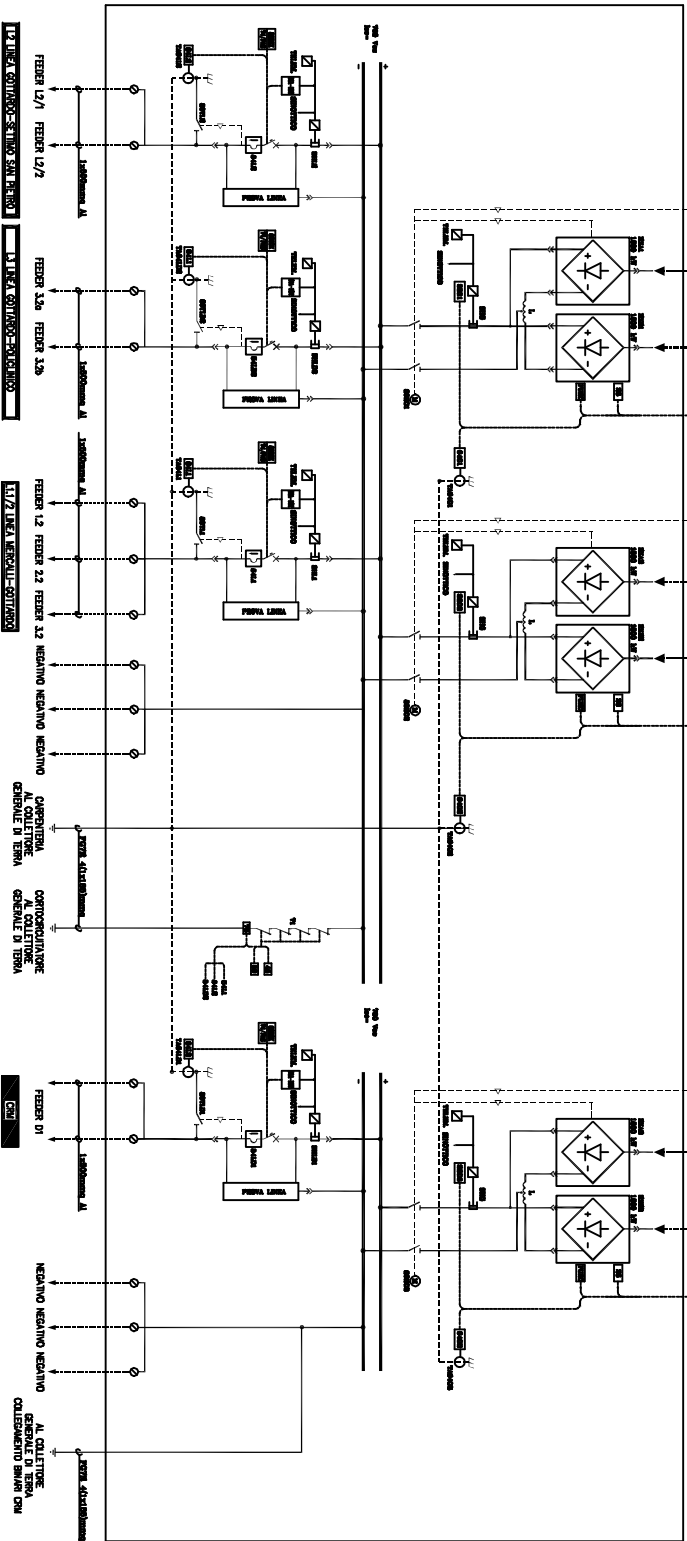

QCC-SSE2G

[illegible][illegible]

Per questo occorre il dimensionamento della linea 3 (Gottardo-Paludino) ed allo stesso di altrettanto specifiche si rimanda ai seguenti elaborati:

IL 07/14/1108/Linea di servizio - Schema Altimetrico
IL 07/14/1108/Profilo - Calcolo Altimetrico

TRAZIONE ELETTRICA
Sottostazione Elettrica SSE_2
S. Gottardo
Schema generale di potenza
MT/BT